


(29) 4 RLM

Radachowo 4

W odległości 30 m od przewodów rozszczepiających i miejsca odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków nie znajdują się studnie dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

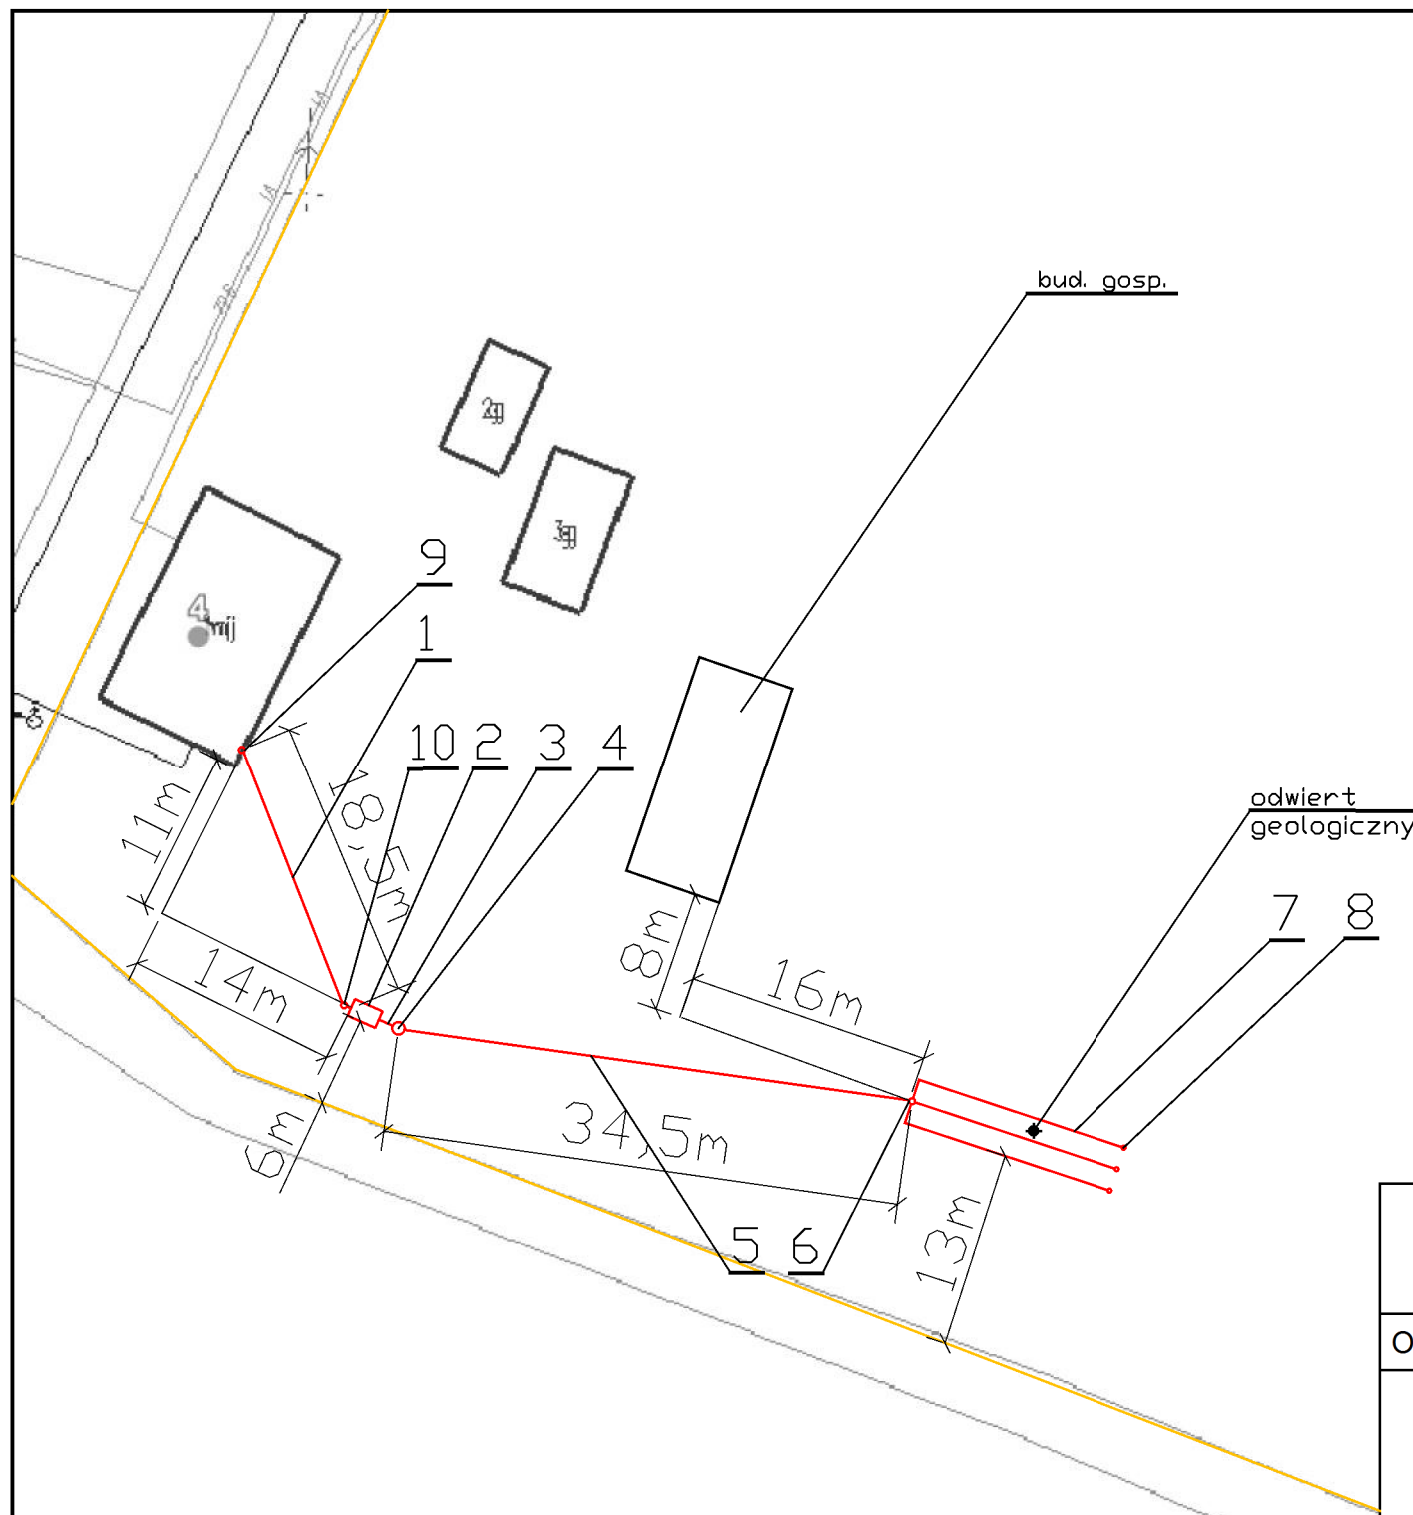

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Legenda (obiekty proj.):

- 1 - rura kan. PVC-U SN8 \varnothing 160-ok. 1,0m p.p.t. **(18,5m)**
 - 2 - osadnik
 - 3 - rura kan. PVC-U SN8 \varnothing 110 **(1m)**
 - 4 - przepompownia ścieków
 - 5 - rurociąg PE40 **(34,5m)**
 - 6 - studzienka rozdzielcza
 - 7 - rury drenażowe \varnothing 100 **(3x14m)**
 - 8 - kominki wentylacyjne
 - 9 - odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej
 - 10 - studzienka rewizyjna
- Budynek zaopatrywany jest w wodę ze studni

Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE

Opracował: mgr inż. Dariusz Ratajczak

Nr rysunku:
1

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

PLAN SYTUACYJNY

Skala:
1:500

Data:
2020 r.