


W odległości 30 m od przewodów rozszczepiających i miejsca odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków nie znajdują się studnie dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

(1) 4 RLM

Sarbinowo 14

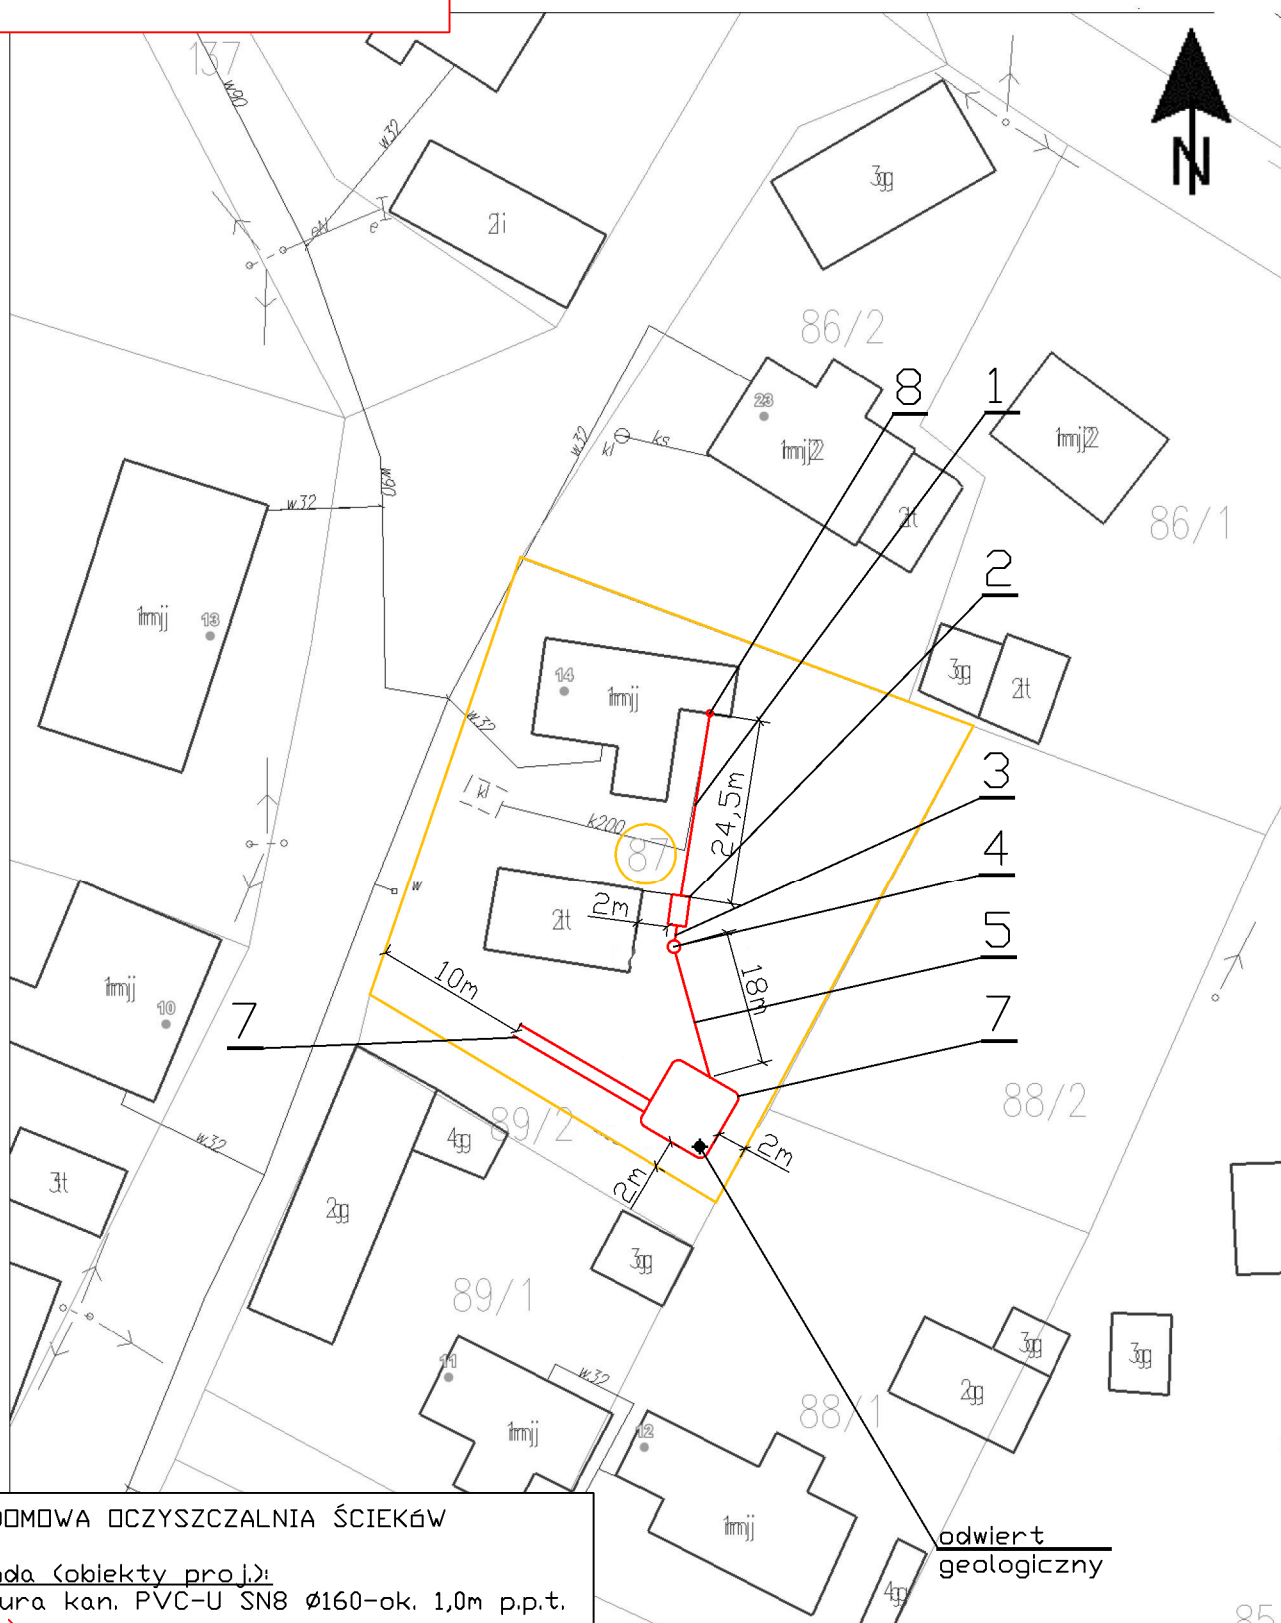

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Legenda (obiekty proj.):

- 1 - rura kan. PVC-U SN8 Ø160-ok. 1,0m p.p.t. (24,5m)
- 2 - osadnik
- 3 - rura kan. PVC-U SN8 Ø110 (1m)
- 4 - przepompownia ścieków
- 5 - rurociąg PE 40 (18m)
- 6 - bioreaktor hydrofitowy
- 7 - dodatkowy system infiltracyjny (2x10m)
- 8 - odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej

Budynek zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej.

Biuro Opacowań Inżynierskich ECOVERDE

Główny autor technologii: dr inż. Tomasz Warężak

Opracował: mgr inż. Dariusz Ratajczak

Nr rysunku: 1

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

PLAN SYTUACYJNY

Skala: 1:500

Data: 2020 r.